

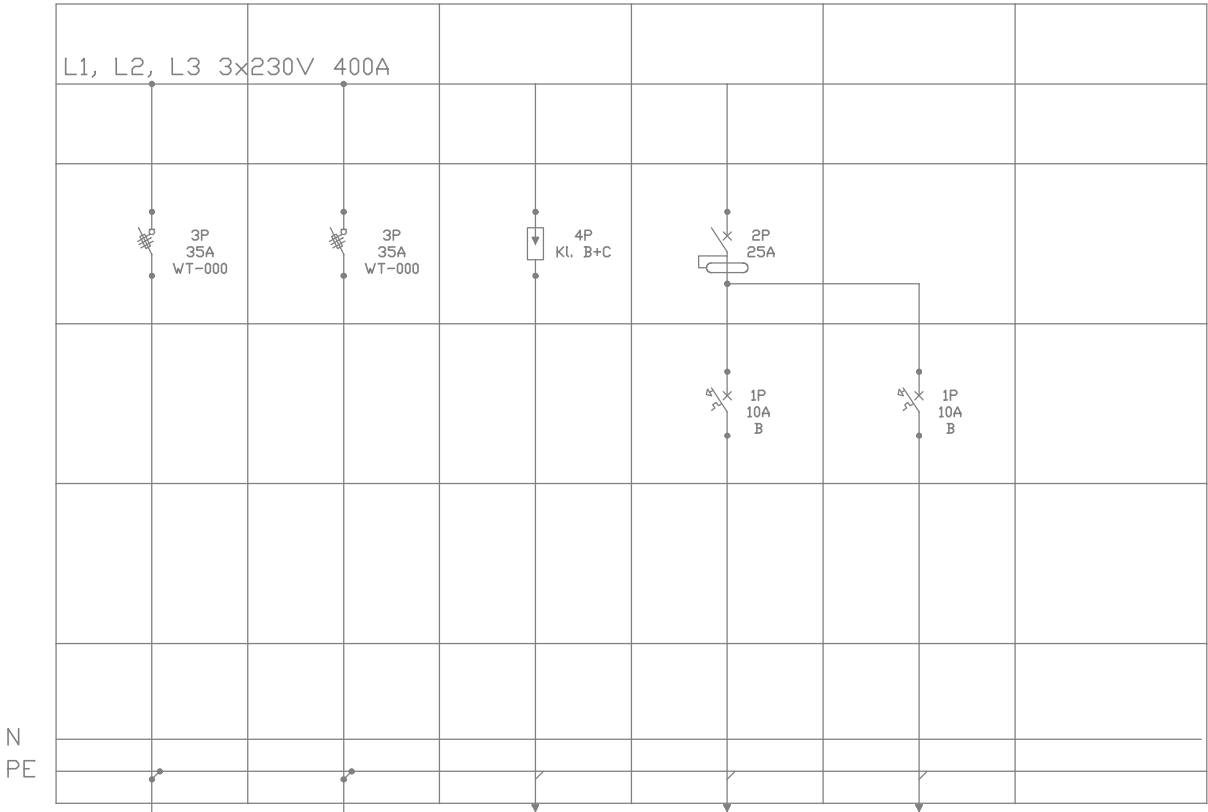


SCHEMA IDEOWY ZŁĄCZA ZK-2

ZK-2

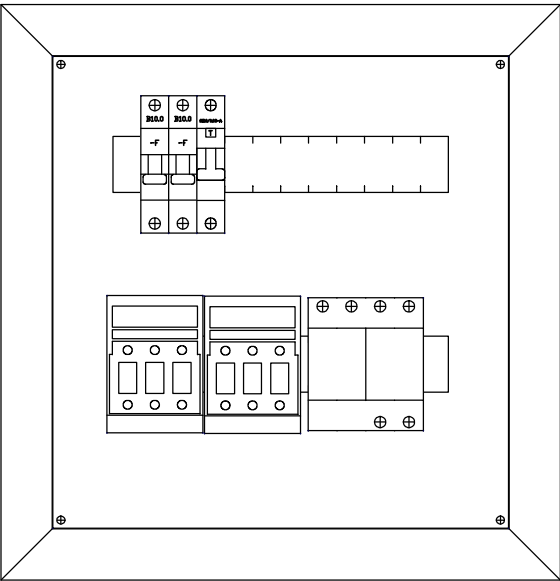

Nazwa	Zasilanie	zasilenie do ZK-3	ochrona	oswietlenie	gniazda	rezerwa
Zaciski		L1,L2,L3,N		L1,N, PE	L2,,N,PE	L1,N,PE
Napięcie [V]	400	400	230	230	230	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	1.74	0.84	0.00	0.60	0.30	0.00
Moc obciążenia Po [kW]	1.57	0.76	0.00	0.54	0.27	0.00
Prąd Io [A]	1.5	1.1	0.0	2.5	1.2	0.0
Typ przewodu	ASXSn4x35	ASXSn4x35		YDY3x1,5	YDY3X2,5	



OBIEKT:	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU				
INWESTOR:	Gmina Cieladz				
ADRES BUDOWY:	Park - Cieladz dz.nr. 817/2, 814/3, 814/1 .				
PRZEDMIOT:	SCHEMA IDEOWY ZŁĄCZA ZK-2				
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NAZWISKO AUTORA	NR UPR.	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ					
SPRAWDZAJĄCY	tech. Adam Przybyszewski	22/93 Sk-ce			czerwiec 2014
SKALA:			NR RYS.	E-6	