

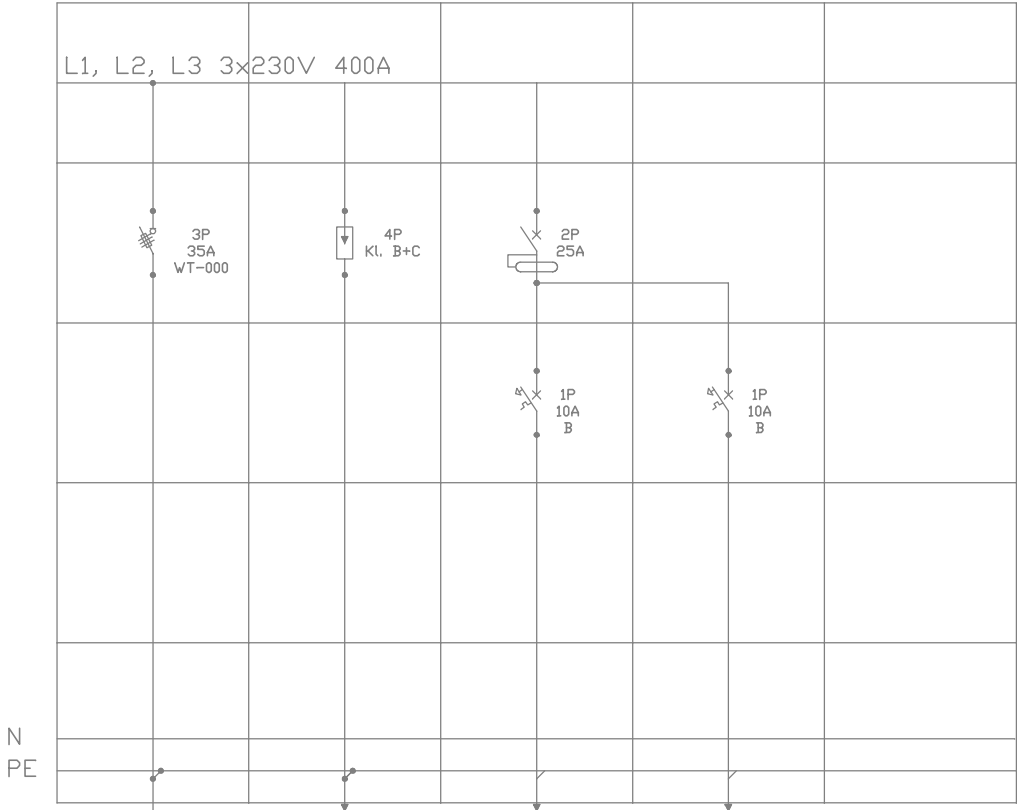


# SCHEMA IDEOWY ZŁĄCZA ZK-3

## ZK-3

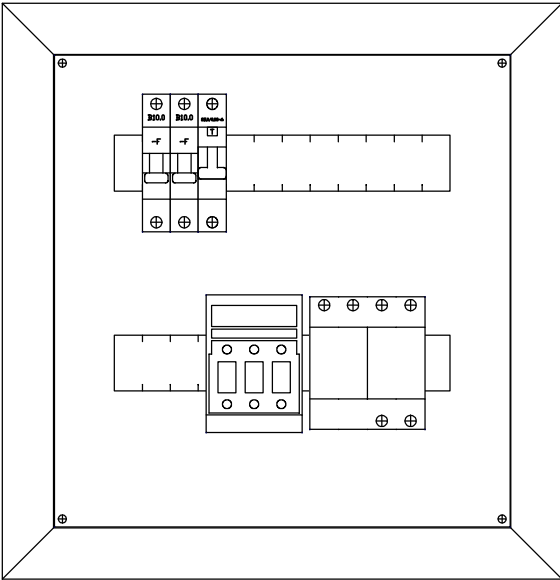

|                           |           |         |             |          |         |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|----------|---------|
| Nazwa                     | Zasilanie | ochrona | oswietlenie | gniazda  | rezerwa |
| Zaciski                   |           |         | L1,N, PE    | L2,,N,PE | L1,N,PE |
| Napięcie [V]              | 400       | 230     | 230         | 230      | 230     |
| Moc zainstalowana Pi [kW] | 0.90      | 0.00    | 0.60        | 0.30     | 0.00    |
| Moc obciążenia Po [kW]    | 0.81      | 0.00    | 0.54        | 0.27     | 0.00    |
| Prąd Io [A]               | 1.5       | 0.0     | 2.5         | 1.2      | 0.0     |
| Typ przewodu              | ASXSn4x35 |         | YDY3x1,5    | YDY3x2,5 |         |



|               |                                             |             |        |               |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|--------|---------------|
| OBIEKT:       | REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU             |             |        |               |
| INWESTOR:     | Gmina Cieladz                               |             |        |               |
| ADRES BUDOWY: | Park - Cieladz dz.nr. 817/2, 814/3, 814/1 . |             |        |               |
| PRZEDMIOT:    | SCHEMA IDEOWY ZŁĄCZA ZK-2                   |             |        |               |
| BRANŻA:       | NAZWISKO AUTORA                             | NR UPR.     | PODPIS | DATA          |
| ELEKTRYCZNA   |                                             |             |        |               |
| PROJEKTOWAŁ   | tech. Adam Przybyszewski                    | 22/93 Sk-ce |        | czerwiec 2014 |
| SPRWADZAJĄCY  | inz. Antoni Szczypiński                     | 622/75 Łódź |        |               |
| SKALA:        |                                             | NR RYS.     | E-7    |               |